

## DEUTSCH

### Anleitung

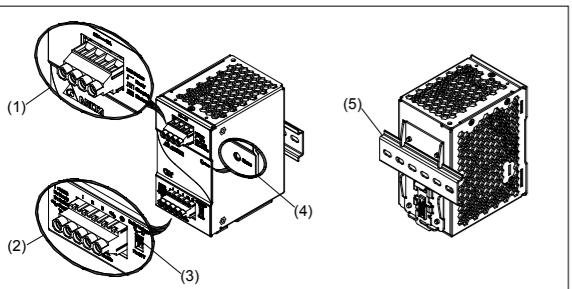


Figure 1

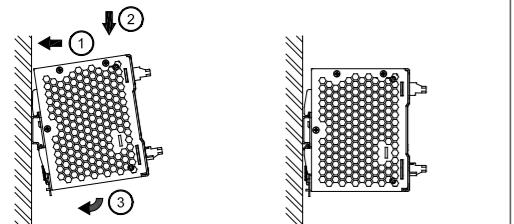


Figure 2

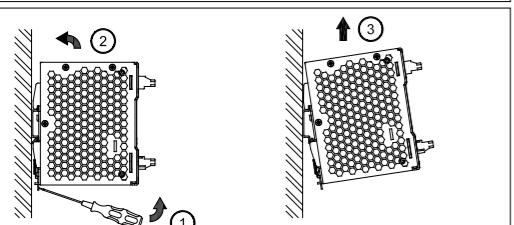



Figure 3



Figure 4

### Typical Application Notes


#### 5.1 General connection / wiring diagram

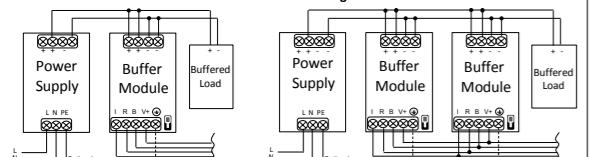

Um sichere und stoßfeste Anschlüsse gewährleisten zu können, sollte die Abisolierlänge 8mm betragen (siehe Abb. 4 (1)). Bitte sorgen Sie dafür, dass die Kabel vollständig in die Anschlussklemmen eingeführt werden, siehe Abb. 4 (2).

Gemäß EN60950 / UL60950 sind für flexible Kabel Aderendhülsen erforderlich. Verwenden Sie geeignete Kupferkabel, die für Betriebstemperaturen von mindestens 60°C, 60°C / 75°C für die USA und mindestens 90°C für Kanada ausgelegt sind, um die UL-Anforderungen erfüllen zu können.

#### 5.3 Decoupling of buffered branches

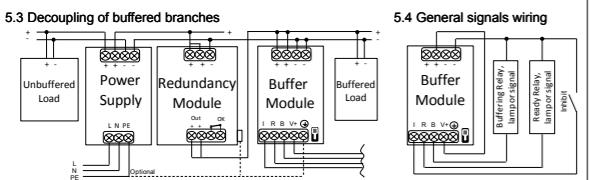

5.4 General signals wiring

- Allgemeiner Schaltplan
- Parallelschalten der Puffereinheiten
- Entkoppeln der gepufferten Abzweigungen
- Allgemeiner Signalschaltplan
- Signalübertragung über externe Spannung
- Schaltschema



#### Achtung! Stromschlag-, Feuer-, Verletzungs- oder Todesgefahr.

- Schalten Sie die Stromzufuhr ab, bevor Sie an dem Gerät arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung allen örtlichen und nationalen Richtlinien entspricht.
- Nehmen Sie an dem Gerät keinerlei Änderungen oder Reparaturen vor.
- Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper in das Gehäuse eindringen können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in nasser Umgebung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, wo mit Feuchtigkeit oder Kondensation zu rechnen ist.

Figure 5

#### Power Derating Curve for Buffer Module

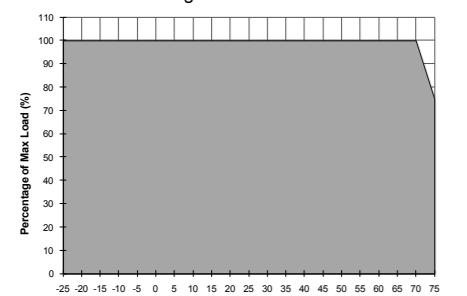


Figure 6

## DEUTSCH

### Technische Daten

Eingang (DC)	
Nenn-Eingangsspannung	24Vdc
Spannungsbereich	22.8-28.8Vdc
Maximale Eingangsspannung	35Vdc
Maximale Eingangssignal (Sperrung)	35V / 10mA
Eingangsstrom	Lademodus: < 0.6A (25°C) Entlademodus: Max. 40A
Max. Einschaltstrom (Kaltstart)	< 50A (25°C)
Pufferzeit	Min. 200 ms @ 40A Laststrom Min. 8 Sek. @ 1A Laststrom

Ausgang (DC)	
Ausgangsspannung	DC 24Vdc typ. (abhängig vom $V_{out}$ -Wert)
Spannungsbereich einstellen	22-28Vdc (Schalter = „Fix 22V“ Puffering beginnt, wenn die Klemmenspannung unter 22V fällt) (Werkeinstellung, Schalter = „V<1V“ Puffering beginnt, wenn die Klemmenspannung um mehr als 1V abnimmt)
Maximale Ausgangsspannung	35Vdc
Ausgangstrom	Max. 40A
Parallelorschaltung	Ja
Reihenschaltung	Nein
Nennwertabweichung bei Temp.	> 70°C (5 % / °C), Abb. 6 zeigt die Leistungsabfall-Kurve

Komponenten-Leistungsabfall	$V_{out} = 22.8-28.8Vdc$ , max. Laststrom $T_{max} = 50^{\circ}C$ $T_{out} < 85\% \text{ von } T_{max}$
Restwelligkeit (20 MHz) (bei Nennwerten)	< 350 mVpp (Puffermodus bei nom. $V_{out}$ , max. E/A)
Maximale Signalausgabe	35V / 10mA
Schutzgerät	TVS für Signale
Kurzschlussspannung	Kein Schaden

Allgemeine Werte	
Gehäusetyp	Aluminium
Signale	Grüne LED Aus = Gerät entladen oder $V_{out} < 22Vdc$ Grüne LED Ein = Gerät ist vollständig geladen Grüne LED blinkt langsam (1Hz) = Gerät wird gerade geladen Grüne LED blinkt schnell (10Hz) = Gerät wird gerade entladen
MTBF	> 800.000 Stunden, entsprechend Telcordia bei 25°C Umgebungstemperatur und Stand-by-Modus (Buffer-Modul in Status Bereit)
Abmessungen (B x H x T)	121mm x 70mm x 120.1mm
Gewicht	0.90kg
Anschlussart	Schraubverbindung
Abisolierlänge	8mm
Betriebstemperatur (Umgebungs-Lufttemperatur)	-25°C bis +75°C (Abb. 6 zeigt die Leistungsabfall-Kurve)
Lagerungstemperatur	-25°C bis +85°C
Feuchte bei +25°C, keine Kondensation	< 95% RF nicht kondensierend gem. IEC 68-2-2, 68-2-2, 68-2-3, Schutz vor Feuchtigkeit
Vibration (außer Betrieb)	10Hz bis 500 Hz bei 30mVp (30 Spalte); Verschiebung von 0.35 mm; 80 min, pro Achse in alle Richtungen (X, Y, Z). Siehe IEC60068-2-6. Hinweis: Alle genannten Zahlen sind Amplituden (Spitzenwerte)
Stoßfestigkeit (in alle Richtungen)	30G (300mVp) in alle Richtungen entsprechend IEC60068-2-27
Verschmutzungsgrad	2
Höhe (Betrieb)	2500 Meter
Zertifizierung und Standards	
Elektrische Ausrüstung von Maschinen	IEC60204-1
Elektronische Geräte zur Verwendung in elektrischen Anlagen	EN50178 / IEC62103
Sicherheitseingang Niederspannung	PELV (EN60204), SELV (EN60950)
Elektrische Sicherheit von Informations technologieausrüstung	UL/C-UL anerkannt nach UL60950-1 und CSA C22.2 Nr.60950-1, SIQ BG nach EN60950-1, CB Prüfprotokoll und -bericht nach IEC60950-1
Industrielle Steuerungsgeräte	UL/C-UL gelistet nach UL508 und CSA C22.2 Nr.107.1-01
Schutz gegen Stromschlag	DIN57100-410
EC	In Übereinstimmung mit EMC-Richtlinie und Niederspannungsrichtlinie
Komponenten-Netzteil zur allgemeinen Verwendung	EN61204-3
ITE	EN50522, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024
Industriell	EN55011
Begrenzung des Netz-Sinusstroms	EN61000-3-2
Sicherheit und Schutz	
Isolationsspannung: Eingang & Ausgang / PE Signale / PE	1.5kVac 1.5kVdc
Polaritätsschutz	Ja
Schutzgrad	IP20
Sicherheitsklasse	Klasse I mit PE-Anschluss

7. Kompatible Spannungsquellen	
Wir empfehlen Ihnen, das Puffer Modul mit folgenden Netzteilen anzuschließen:	
CliQ Serie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>DRP-24V48W1A series</li> <li>DRP024V060W1A series (D011688)</li> <li>DRP024V060W1A series (EOE101006)</li> <li>DRP024V120W1A series (EOE1201002)</li> <li>DRP024V240W1A series (EOE1201005)</li> <li>DRP024V480W1A series (EOE1301007)</li> </ul>
CliQ II Serie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>DRP024V060W1B series</li> <li>DRP024V060W1N series</li> <li>DRP024V120W1B series</li> <li>DRP024V240W1B series</li> <li>DRP024V480W1B series</li> <li>DRP024V060W3B series</li> <li>DRP024V120W3B series</li> <li>DRP024V240W3B series</li> <li>DRP024V480W3B series</li> </ul>

8. Connectable Power Supplies	
The buffer module is recommended to be connected with the following power supplies:	
CliQ Series:	<ul style="list-style-type: none"> <li>DRP-24V48W1A series</li> <li>DRP024V060W1A series (D011688)</li> <li>DRP024V060W1A series (EOE101006)</li> <li>DRP024V120W1A series (EOE1201002)</li> <li>DRP024V240W1A series (EOE1201005)</li> <li>DRP024V480W1A series (EOE1301007)</li> </ul>
CliQ II Series:	<ul style="list-style-type: none"> <li>DRP024V060W1B series</li> <li>DRP024V060W1N series</li> <li>DRP024V120W1B series</li> <li>DRP024V240W1B series</li> <li>DRP024V480W1B series</li> <li>DRP024V060W3B series</li> <li>DRP024V120W3B series</li> <li>DRP024V240W3B series</li> <li>DRP024V480W3B series</li> </ul>

The buffer module is recommended to be connected with the following power supplies:

## ENGLISH

### Installation notes

- Safety instructions**
  - Switch main power off before connecting or disconnecting the device. Danger of explosion!
  - To guarantee sufficient convection cooling, please keep a distance of 50mm above and below the device as well as a lateral distance of 20mm to other units.
  - Please note that the enclosure of the device can become very hot depending on the ambient temperature and load of the unit. Risk of burns!
  - The main power must be turned off before connecting or disconnecting wires to the terminals!
  - Do not introduce any objects into the unit!
  - Dangerous voltage present for at least 5 minutes after disconnecting all sources of power.
  - The unit is a built-in unit and must be installed in a cabinet or room (condensation free environment and indoor location) that is relatively free of conductive contaminants.

### CAUTION: "FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT"

#### 2. Device description (Fig. 1)

- Input / Output terminal block connector
- Signal terminal block connector
- Select switch (operation mode)
- LED display status
- Universal mounting rail system

#### 3. Mounting (Fig. 2)

The unit can be mounted on 35mm DIN rails in accordance with EN60715. The device should be installed with input / output terminal block on the top.

#### 4. Dismounting (Fig. 3)

To uninstall, pull or slide down the latch as shown in Fig. 3. Then, slide the unit in the opposite direction, release the latch and pull out the unit from the rail.

#### 5. Connection

The terminal block connectors allow easy and fast wiring. The terminal block is IP20 compliant thus provides the user safety and protection from electrical shock hazards.

You can use flexible (stranded wire) or solid cables with the following cross sections:

#### Table 1

Refer to Fig. 1:	Stranded / Solid		Torque	
	(mm²)	(AWG)	(Kgf-cm)	(lb in)
(1)	3.3-5.3	12-10	7.3	6.3
(2)	0.21-5.3	24-10	7.3	6.3

To secure reliable and shock proof connections, the stripping length should be 8mm (see Fig. 4 (1)). Please ensure that wires are fully inserted into the connecting terminals as shown in Fig. 4 (2).

In accordance to EN60950 / UL60950, flexible cables require ferrules.

## Instruction d'installation

## Données techniques

- 1. Consignes de sécurité**
- Mettez l'alimentation générale hors tension avant de connecter ou de déconnecter l'appareil. Danger d'explosion!
  - Afin d'assurer un refroidissement par convection suffisant, veuillez respecter une distance de 50mm au-dessus et au-dessous de appareil et une distance latérale de 20mm par rapport aux autres appareils.
  - Remarque: selon la température ambiante et la charge de l'unité, le boîtier de l'appareil peut s'échauffer considérablement. Risque de brûlure!
  - Mettez toujours hors tension avant de connecter ou de déconnecter un connecteur!
  - N'introduisez aucun objet dans l'appareil!
  - Après déconnexion de toutes ses sources d'alimentation, une tension rémanente dangereuse reste appliquée à l'appareil pendant au moins 5 minutes.
  - L'unité est prévue pour l'intérieur et doit être installée dans un boîtier ou une salle (dans un environnement sans condensation et un emplacement relativement libre de contaminants conducteurs).

**ATTENTION:**

« Pour utilisation en environnement contrôlée. »

**2. Description du dispositif (Fig. 1)**

- Connecteur central bornier d'Entrée / de Sortie
- Connecteur central bornier Signal
- Sélecteur (du mode de fonctionnement)
- Indicateur d'état à LED
- Système à rail de montage universel

**3. Montage (Fig. 2)**

L'unité peut être montée sur des rails DIN de 35mm en conformité avec EN60715. L'unité devrait être installée avec le bloc des bornes d'entrées / sorties sur le dessus.

Enclinez le sur le rail DIN comme indiqué à la Fig. 2:

- Inclinez l'appareil légèrement vers le haut et placez le sur le rail DIN.
- Poussez le vers le bas jusqu'en butée.
- Appuyez sur la face inférieure de l'appareil pour le verrouiller en place.
- Secouez légèrement l'appareil pour vérifier qu'il est bien fixé.

**4. Démontage (Fig. 3)**

Pour désinstaller, tirer ou faire glisser vers le bas le loquet comme montré en Fig. 3. Ensuite, faire glisser l'unité dans la direction opposée, relâcher le loquet et retirer l'unité du rail.

**5. Raccordements**

Les connecteurs de bornier permettent de raccorder facilement et rapidement. Le bornier est conforme à la norme IP20, ce qui garantit la sécurité de l'utilisateur et le protège contre les risques d'électrocution.

Vous pouvez utiliser le câble souple (conducteurs torsadé) ou rigide avec les sections suivantes:

Tableau 1

Référez à la Fig. 1:	Souple / Rigide		Couple de serrage	
	(mm²)	(AWG)	(Kgf-cm)	(lb in)
(1)	3.3-5.3	12-10	7.3	6.3
(2)	0.21-5.3	24-10	7.3	6.3

Le câble doit être dénudé sur 8mm pour assurer une connexion fiable et résistante au choc (voir Fig. 4 (1)). Merci de s'assurer que les fils sont entièrement insérés dans le connecteur comme montré en Fig. 4 (2).

Les normes EN60950 / UL60950 stipulent d'utiliser une bague pour les câbles souples. Les normes UL stipulent d'utiliser des conducteurs cuivre prévus pour une température de service d'au moins:

1. 60°C, 60°C / 75°C pour les Etats-Unis et
2. d'au moins 90°C pour le Canada.

**6. Remarques sur une application type (Fig.5)**

1. Branchement général / Schéma de câblage
2. Mise en parallèle des unités tampon
3. Découplage des branches bufferisées
4. Câblage général des signaux
5. Signaux fournis par la tension externe
6. Schémas de câblage

**Risque de choc électrique, d'incendie, de blessures ou de décès**

- (1) Mettez l'appareil hors tension avant de travailler dessus.
- (2) Assurez-vous que le câblage est correct en suivant tous les codes locaux et nationaux.
- (3) Ne modifiez pas et ne réparez pas l'unité.
- (4) Soyez prudent afin d'empêcher l'insertion d'objets étrangers dans le logement.
- (5) N'utilisez pas l'unité dans des endroits humides.
- (6) N'utilisez pas l'unité dans des zones où l'humidité ou la condensation sont prévisibles.

**7. Blocs d'alimentation raccordables**

On recommande l'utilisation des alimentations suivantes pour la connexion avec le module:

**Série CLIQ:**

- Série DRP-24V48W1A
- Série DRP024V060W1A (D0116888)
- Série DRP024V060W1A (E0CE1010006)
- Série DRP024V120W1A (E0CE1010002)
- Série DRP024V240W1A (E0CE12010005)
- Série DRP024V480W1A (E0CE13010007)

**Série CLIQ II:**

- Série DRP024V060W1B
- Série DRP024V060W1N
- Série DRP024V120W1B
- Série DRP024V240W1B
- Série DRP024V480W1B
- Série DRP024V060W3B
- Série DRP024V120W3B
- Série DRP024V240W3B
- Série DRP024V480W3B
- Série DRP024V960W3B

## 安装注意事项

- 1. 安全指南**
- 注意！务必在安装或拔除设备之前关掉主产品开关。
  - 为了确保拥有足够冷却对流，设备上下需保留 50mm 以上之空间，设备之间需保留 20mm 或更大的距离。
  - 当设备在不同的环境温度和负载工作时，外壳温度可能较高小心烫伤。
  - 务必在安装电线与连接端子之前关掉主产品开关。
  - 请确保无任何外来异物掉入机壳内。
  - 拔除产品后，设备可维持危险电压至少 5 分钟。
  - 产品是内置的设计，必须安装在没有导电异物污染的柜子或室内（不会结露的环境）。

**2. 注意：“只适合在受管制的环境中使用”**

- 2. 设备连接和工作要素 (Fig. 1)**
- 输入 / 输出电压连接端子
  - 信号连接端子
  - 自行选择输出电压值 (操作模式)
  - DC OK 显示灯 (绿色)
  - 通用导轨安装系统

**3. 安装 (Fig. 2)**

产品可以被安装在符合 EN60715 的 35mm 导轨上。该产品安装之后，输入 / 输出端子因该在上方。

所有出货设备可即时安装。

按照图 Fig. 2, 把产品供应器安装在导轨上。

1. 将设备稍微向上倾斜。
2. 往下推移直到停止。
3. 用力推按设备下端使之锁住。
4. 轻轻摇晃设备以确定已经妥当安装。

**4. 拆卸 (Fig. 3)**

拆卸时，将设备安装栓拉下，如 Fig. 3 所示，然后从相反方向拉出设备，释放安装栓，便可以将设备从导轨上拉出。

**5. 电线连接方式**

设备配有终端块连接器。可以支持设备快速连接或隔离。电线连接具有 IP20 认证，为使用者提供额外的保护。

可以使用以下多股或实心的电线：

Table 1

Refer to Fig. 1:	多股 / 实心电线		扭矩	
	截面积 (mm²)	电线规范 (AWG)	(Kgf-cm)	(lb in)
(1)	3.3-5.3	12-10	7.3	6.3
(2)	0.21-5.3	24-10	7.3	6.3

为了确保接线可靠及耐冲击，剥线长度需维持在 8mm，推荐如图 Fig. 4 (1))。请确保电线依据 Fig. 4 (2) 插入连接端子。

为了遵循 EN60950 / UL60950，使用多股型电时需使用金属箍。

使用能够适应以下操作温度的铜制电浅：

1. 在美国 60°C, 60°C / 75°C。
2. 加拿大：使用 90°C 的电浅规格。

**6. 应用说明 (Fig.5)**

- 一般连接 / 接线图
- 并联缓冲装置
- 去耦缓冲布线
- 讯号布线
- 外电源电压
- 布线图表



## 有触电、火灾、人身伤害或死亡的危险

- (1) 在设备上工作前，请把连接的产品关掉
- (2) 按照有关地区的安规以确保正确的接线
- (3) 不要修改或维修这台设备
- (4) 谨慎使用，以避免异物掉入设备
- (5) 不要在潮湿的地方使用
- (6) 这个设备不适合用在高湿度的环境

**7. 可连接的电源供应器**

此缓冲模块可连接以下的电源：

**CLIQ 系列：**

- DRP-24V48W1A 系列
- DRP024V060W1A 系列 (D0116888)
- DRP024V060W1A 系列 (E0CE1010006)
- DRP024V120W1A 系列 (E0CE1010002)
- DRP024V240W1A 系列 (E0CE12010005)
- DRP024V480W1A 系列 (E0CE13010007)

**CLIQ II 系列：**

- DRP024V060W1B 系列
- DRP024V060W1N 系列
- DRP024V120W1B 系列
- DRP024V240W1B 系列
- DRP024V480W1B 系列
- DRP024V060W3B 系列
- DRP024V120W3B 系列
- DRP024V240W3B 系列
- DRP024V480W3B 系列

## 技术数据及规格

输入数据 (DC)	
正常输入电压	24Vdc
输入电压范围	22.8-28.8Vdc
最大输入电压	35Vdc
最大输入电压 (禁止)	35V / 10mA
输入电流	充电模式: < 0.6A (25°C) 放电模式: 40A Max
最高浪涌电流	< 50A (25°C)
缓冲时间	200ms Min @ 40A load 8sec Min @ 1A load
输出数据 (DC)	
输出电压	24Vdc typ. (depends on V <sub>in</sub> )
输出电压设定范围	22-28Vdc (开关 = "Fix 22V" 如果端子 = V <sub>in</sub> < 22V 以下，缓冲将会启动) (出厂设置，开关 = "V <sub>in</sub> " 如果端子 = V <sub>in</sub> 大于 1V，缓冲将会启动)
最大输出电压	35Vdc
输出电流	Max 40A
并联	Yes
串联	No
Derating	> 70°C (5% / °C), 见图示. 6
组件降额	V <sub>in</sub> = 22-28.8Vdc, Max load - T <sub>amb</sub> = 50°C - T <sub>j</sub> < 85% of T <sub>jmax</sub>
残余纹波	< 350mVpp (Buffering mode at V <sub>in</sub> nom, I <sub>max</sub> )
最大讯号输出	35V / 10mA
保护装置	TVS for signals
短路	No damage
一般数据	
外壳类型	铝合金
讯号	Green LED Off = Unit is discharged or V <sub>in</sub> < 22Vdc Green LED On = Unit is fully charged Green LED Flashes Slowly (1Hz) = Unit is charging Green LED Flashes Quickly (10Hz) = Unit is discharging
MTBF	> 800.000 Hours, as per Telcordia at 25°C amb and Stand by Mode (Buffer Module in Ready State)
三维尺寸 (长/宽/高)	121mm x 70mm x 120.1mm
重量	0.90kg
连接方式	螺丝连接
测得长度	8mm
环境温度 (工作)	-25°C to +75°C (见图示. 6)
环境温度 (储存)	-25°C to +85°C
湿度在 +25°C, 无液化	< 95% RH noncondensing per IEC 68-2-2, 68-2-2, 68-2-3, protection from moisture & condensation
震动 (non-operating)	10Hz to 500Hz @ 30m/S <sup>2</sup> (3G peak); displacement of 0.35mm; 60 min per axis for all X, Y, Z direction. Refer to IEC60068-2-6. Note: all figures quoted are amplitudes (peak values)
冲击 (各个方向)	30G (300m/S <sup>2</sup> ) in all directions according to IEC60068-2-27
污染程度	2
Altitude (Operating)	2500 Meters
规范/标准	
机器电子设备	IEC60204-1
电气能源安装用电子设备	EN50178 / IEC62103
低电压安全条目	PELV (EN60204), SELV (EN60950)
电子安全(信息技术设备)	UL/C-UL recognized to UL60950-1 and CSA C22.2 No.60950-1, SIO BG to EN60950-1, CB test certificate and report to IEC60950-1
工业控制设备	UL/C-UL listed to UL508 and CSA C22.2 No.107.1-01, CSA to CSA C22.2 No.107.1-01 (File No.181564)
电气冲击保护	DIN57100-410
CE	In conformance